




Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

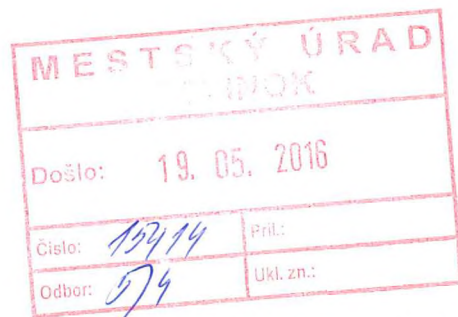

Dobierka na účet
Dátum podania:
16.05.2016

RK 06 989 298 2 SK
Číslo vyjadrenia: 6611612743
Cena dobierky: 0 Euro

41054841-1-4
7-2 J

Mesto Pezinok Renata Klimentová
Radničné námestie 7
902 14 Pezinok

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.*

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre správcu dotknutej pozemnej komunikácie (§ 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961):

Stavebník	Mesto Pezinok Renata Klimentová	
	Názov stavby	Parkoviská na sídlisku Starý dvor, Pezinok
Zaujmové územie	Dôvod žiadosti	Cestný zákon § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961
	Účel stavby	Realizácia stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
	Katastrálne územie	Pezinok
	Parcelné číslo	665/1

Číslo vyjadrenia:
6611612743

Platnosť vyjadrenia do:
12.11.2016

Dátum vydania:
12.05.2016

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil zaujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému zaujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené zaujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.



5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektov dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108

6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosťou požiadať o vytýčenie.

17. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

48

za prevádzkovateľa SEK

Slovak Telekom, a.s. upozorňuje na možnosť elektronického podania žiadosti cez internetový portál

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx>, bližšie informácie na

stránke <https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov>.

Elektronický podaj a odber je pre žiadateľov **najlacnejší a najrýchlejší.**

Vytlačené elektronicky dorucené Vyjadrenie obsahuje náležitosti úradnej listiny (pečiatka, podpis) a je použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v prípade Vyjadrenia doruceného poštou.



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

41054941-24



Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.



Platí iba s číslom vyjadrenia 6611612743 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)




41054841-3-4





Situačný výkres - list P-1

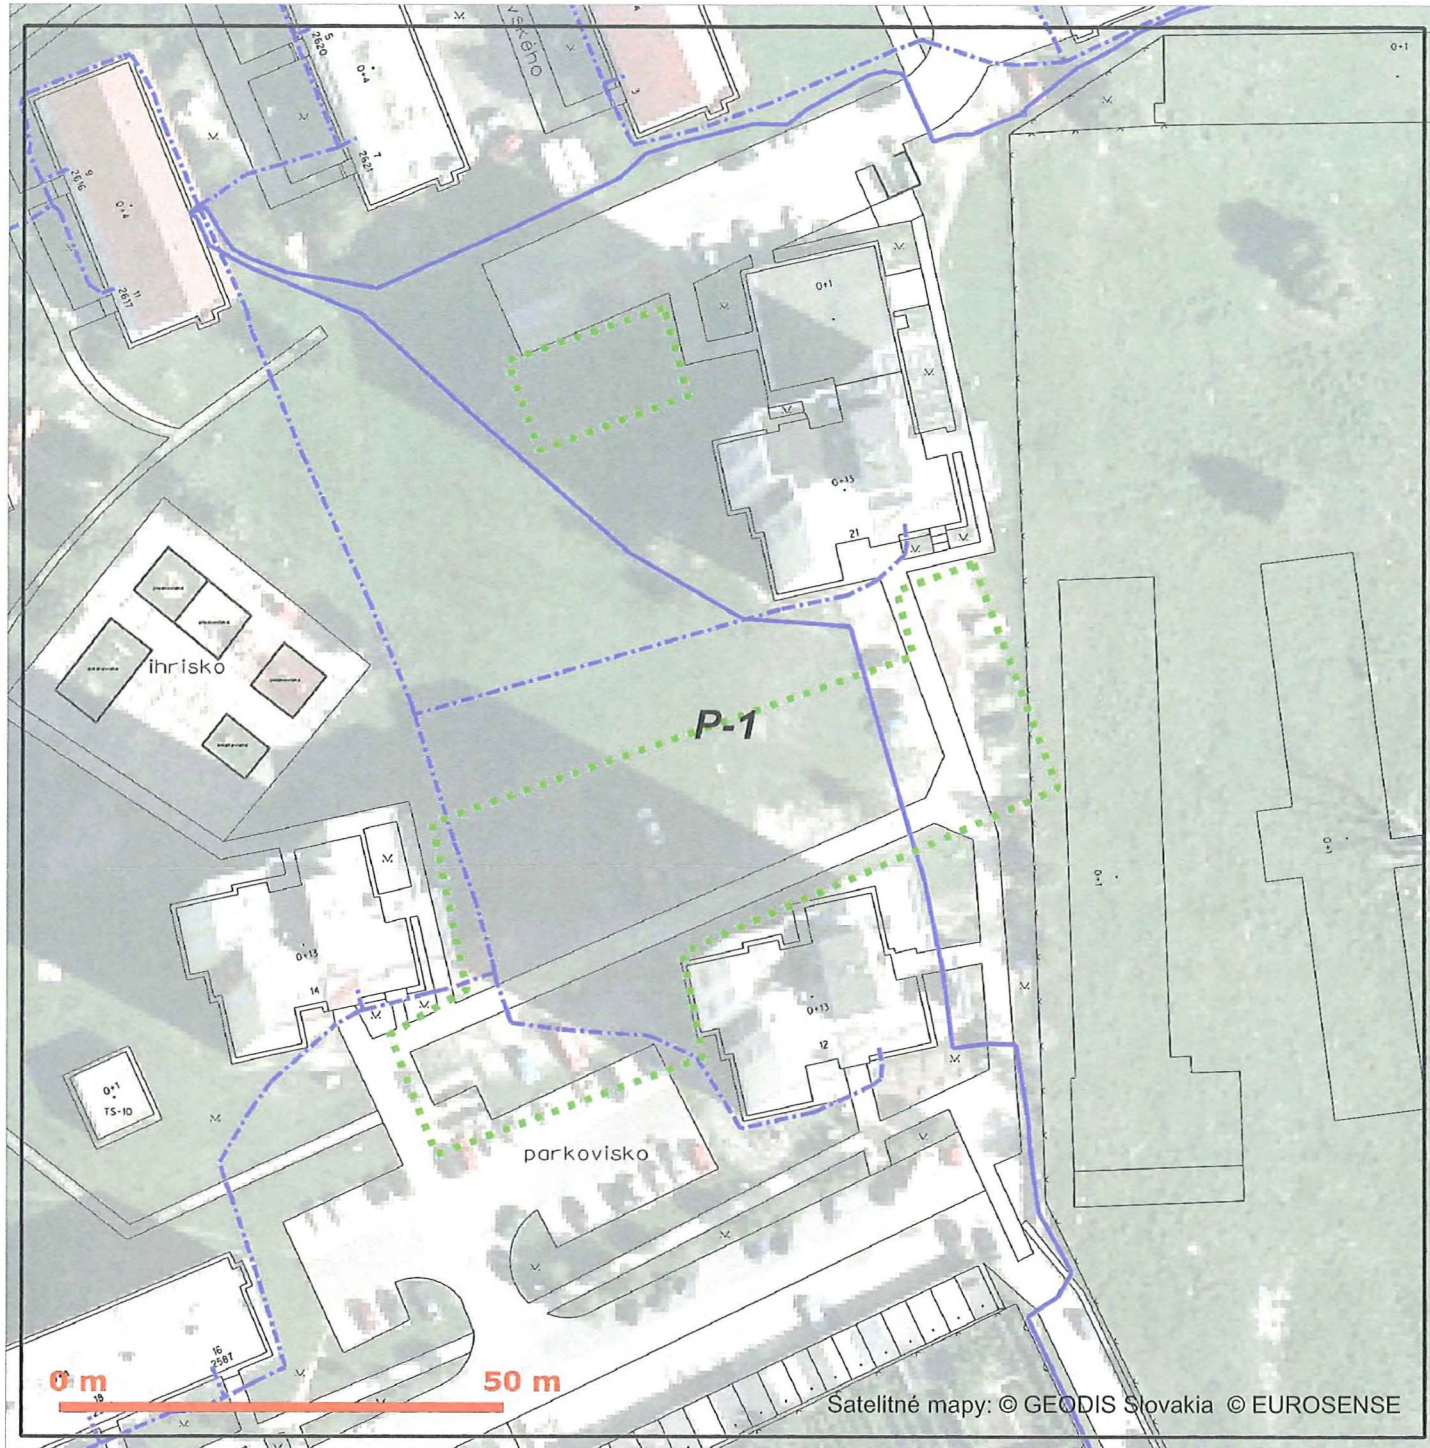

41054841-4-4



LEGENDA			
	Záujmové územie		Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
	Bod napojenia		Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
	Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh		Šachta káblovodu alebo kolektoru
	Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh		Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
	Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh		Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
			Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh

Handwritten signature



TERMMING, a. s.
Člen Skupiny ENGIE

Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Prevádzka Pezinok,
Radničné námestie č.9,
902 01 Pezinok

tel. +421 917 519 687

MESTSKÝ ÚRAD PEZINOK	
Došlo: 09. 05. 2016	
Číslo:	Pril.:
Odbor:	Ukl. zn.:

Titl.
Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7
Odd. výstavby a ŽP
902 14 Pezinok

Odpoveď na list zn. 5/4-6/2766-11729/2016 zo dňa 02.05.2016

V danej lokalite v k.ú. Pezinok, parc.č.: 665/1 sa naše zariadenia na rozvod tepelnej energie a iné zariadenia podobného charakteru nenachádzajú.

Zostávame s pozdravom.

TERMMING, a.s.
Prevádzka Pezinok
Radničné nám. č. 9, 902 01 Pezinok
ICO: 35 972 254 DIČ: 2022102126
IČ DPH: SK2022102126 -1-

Miroslav Bureš
prevádzkový technik
TERMMING PEZINOK

TERMMING, a.s.

TERMMING, a.s. – Jarošova 1 – 831 03 – Bratislava – Slovenská republika – (Sídlo spoločnosti)
Tel. : +421 (2) 5831 6139 – Fax +421 (2) 5341 3610 – www.termming.eu
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. – č.ú. 4835789001/5600
IČO: 35 972 254 – DIČ:2022102126 – IČ DPH: SK2022102126
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č.: 3779/B

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Mesto Pezinok

Radničné nám. 7

902 01 pezinok

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
	z-853/2016/Pr	02/2040 2151	4. 5. 2016

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii plynárenských zariadení.

Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) k existencii plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D a/alebo existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia.

Záujmové územie: **k.ú. Pezinok, parc.č. 665/1**

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): **STL DN 100, DN 40 – oceľ, PN 280 kPa**
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať SPP-D na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

S úctou,

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO:35910739
- 475 -

Pristaš Martin

technik technickej dokumentácie

Príloha: orientačné znázornenie

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, alebo poškodeniu plynárenského zariadenia, jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.

Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby a/alebo k vykonávaniu činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

V prípade realizácie prác mimo vyššie uvedeného záujmového územia je potrebné opätovne požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dôvodu zmeny spôsobu prevádzkovania dotknutého plynárenského zariadenia a/alebo distribučnej siete, v budúcnosti nie je vylúčená. Spoločnosť SPP-D nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu žiadateľovi/stavebníkovi vzniknúť v dôsledku nevyžiadania si aktuálneho stanoviska k existencii plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE SLOVENSKO a.s.**

Poradové číslo: BA- 1451 / 2016

Firma: Mesto Pezinok
Meno: Mezeiová Ľubica Ing.
Adresa: Radničné námestie 7,90214 Pezinok
telefón: 0905 /243910

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
Ľubomír Krošlák, 0908/945 130
UC 1 – údržbové centrum Piešťany
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/77 320 32
IČO : 36 230 537
DIČ : 2020169723
DIČ DPH : SK 2020169723
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

IČO :
DIČ :
DIČ DPH :
Žiadateľ / objednavateľ

Adresa na doručenie :

* vyplniť ak nie je totožná s adresou firmy

Objednávka číslo : 1451 / 2016 PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ)
na stavebné práce*

Parkoviská na sídlisku Starý dvor par.č.665/1;

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Pezinok
parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* prikladám situačný výkres stavebnej akcie č.: v mierke
vyhotovený v rámci projektu s názvom
projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy

Vyjadrenie požadujem na účely: **SP,**

Žiadateľ: _____ správca PTZ: _____


MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169723

V Piešťanoch dňa: 12.5.2016 Pečiatka: _____



Mezeiova Lubica

Od: bgranak@upc.sk
Odoslané: 16. mája 2016 16:29
Komu: Mezeiova Lubica
Predmet: Parkovisk na sídlisku Starý dvor, Pezinok
Prílohy: UPC_situácia.pdf

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o stanovisko som preveril existenciu elektronickej komunikačnej siete (EKS) našej spoločnosti v navrhovaných lokalitách výstavby parkovísk.
V prílohe posielam informatívny zákres EKS.
V dvoch zo štyroch plôch, dôjde k styku s našou EKS. Sieť bude potrebné ochrániť uložením, napr. delených chráničiek typu KOPOHALF 06110P/2, v celom profile, v ktorom nastane zmena povrchu z nespevneného na spevnený.
Situáciu som poslal na oddelenie výstavby, kde rozhodnú či bude nutné vypracovanie projektu alebo technickej správy.

S pozdravom

Ing. Boleslav Graňák
Area Operation Manager &
Head of The Office WEST

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 00 Bratislava 5

T: + 421 2 59 422 743
F: + 421 2 59 422 749
mail: bgranak@upc.sk
www.upc.sk

Mezeiova Lubica

Od: Boris Baricic <baricic@next-com.sk>
Odoslané: 9. mája 2016 8:59
Komu: Mezeiova Lubica
Kópia: Klimentova Renata
Predmet: parkoviska Stary Dvor
Prílohy: ž 4298-2016 PK.pdf

Dobry den,

V dotknutej lokalite sa nase podzemne opticke siete **nachadzaju**. S investicnym zamerom nemame problem a teda suhlasime.

Pozadujeme poziadat pred zaciatkom akychkolvek zemnych prac o vytyceni nasich podzemnych vedeni.

Dakujem a ostavam s pozdravom,

Boris Baričič

SWAN PK, s.r.o. | Glejovka 1 | prevádzka Panholec 1 | 902 01 Pezinok | Slovak republic | IČO: 45298203 | IČ DPH: SK2022930261
cell: +421 903 261 888 | office: +421 33 242 02 01 | mailto: baricic@next-com.sk | web: <http://www.swan.sk>

x50 AIFe6


015

- - - - - V káblu
 - - - - - V káblu
 - - - - - V káblu
 - - - - - V káblu



PEZINOK

SídliŠTARY DVOR
0052-010

Západoslovenská distribučná, a.s.
 Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 V záujmovom území prichádza - napríklad k styku s káblami VN,
 NN vedeniami ZSD. Práď začiatkom reményh prác požadujeme káblové
 vedenia vytýčiť pracovníkmi ZSD. Vzdĺučné vedenia požadujeme
 rešpektovať v plnom rozsahu. Informatívne zaklesené
 dňa: 9. 05. 2016
 Komunikačné káble je potrebné zakresliť na ZSE, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

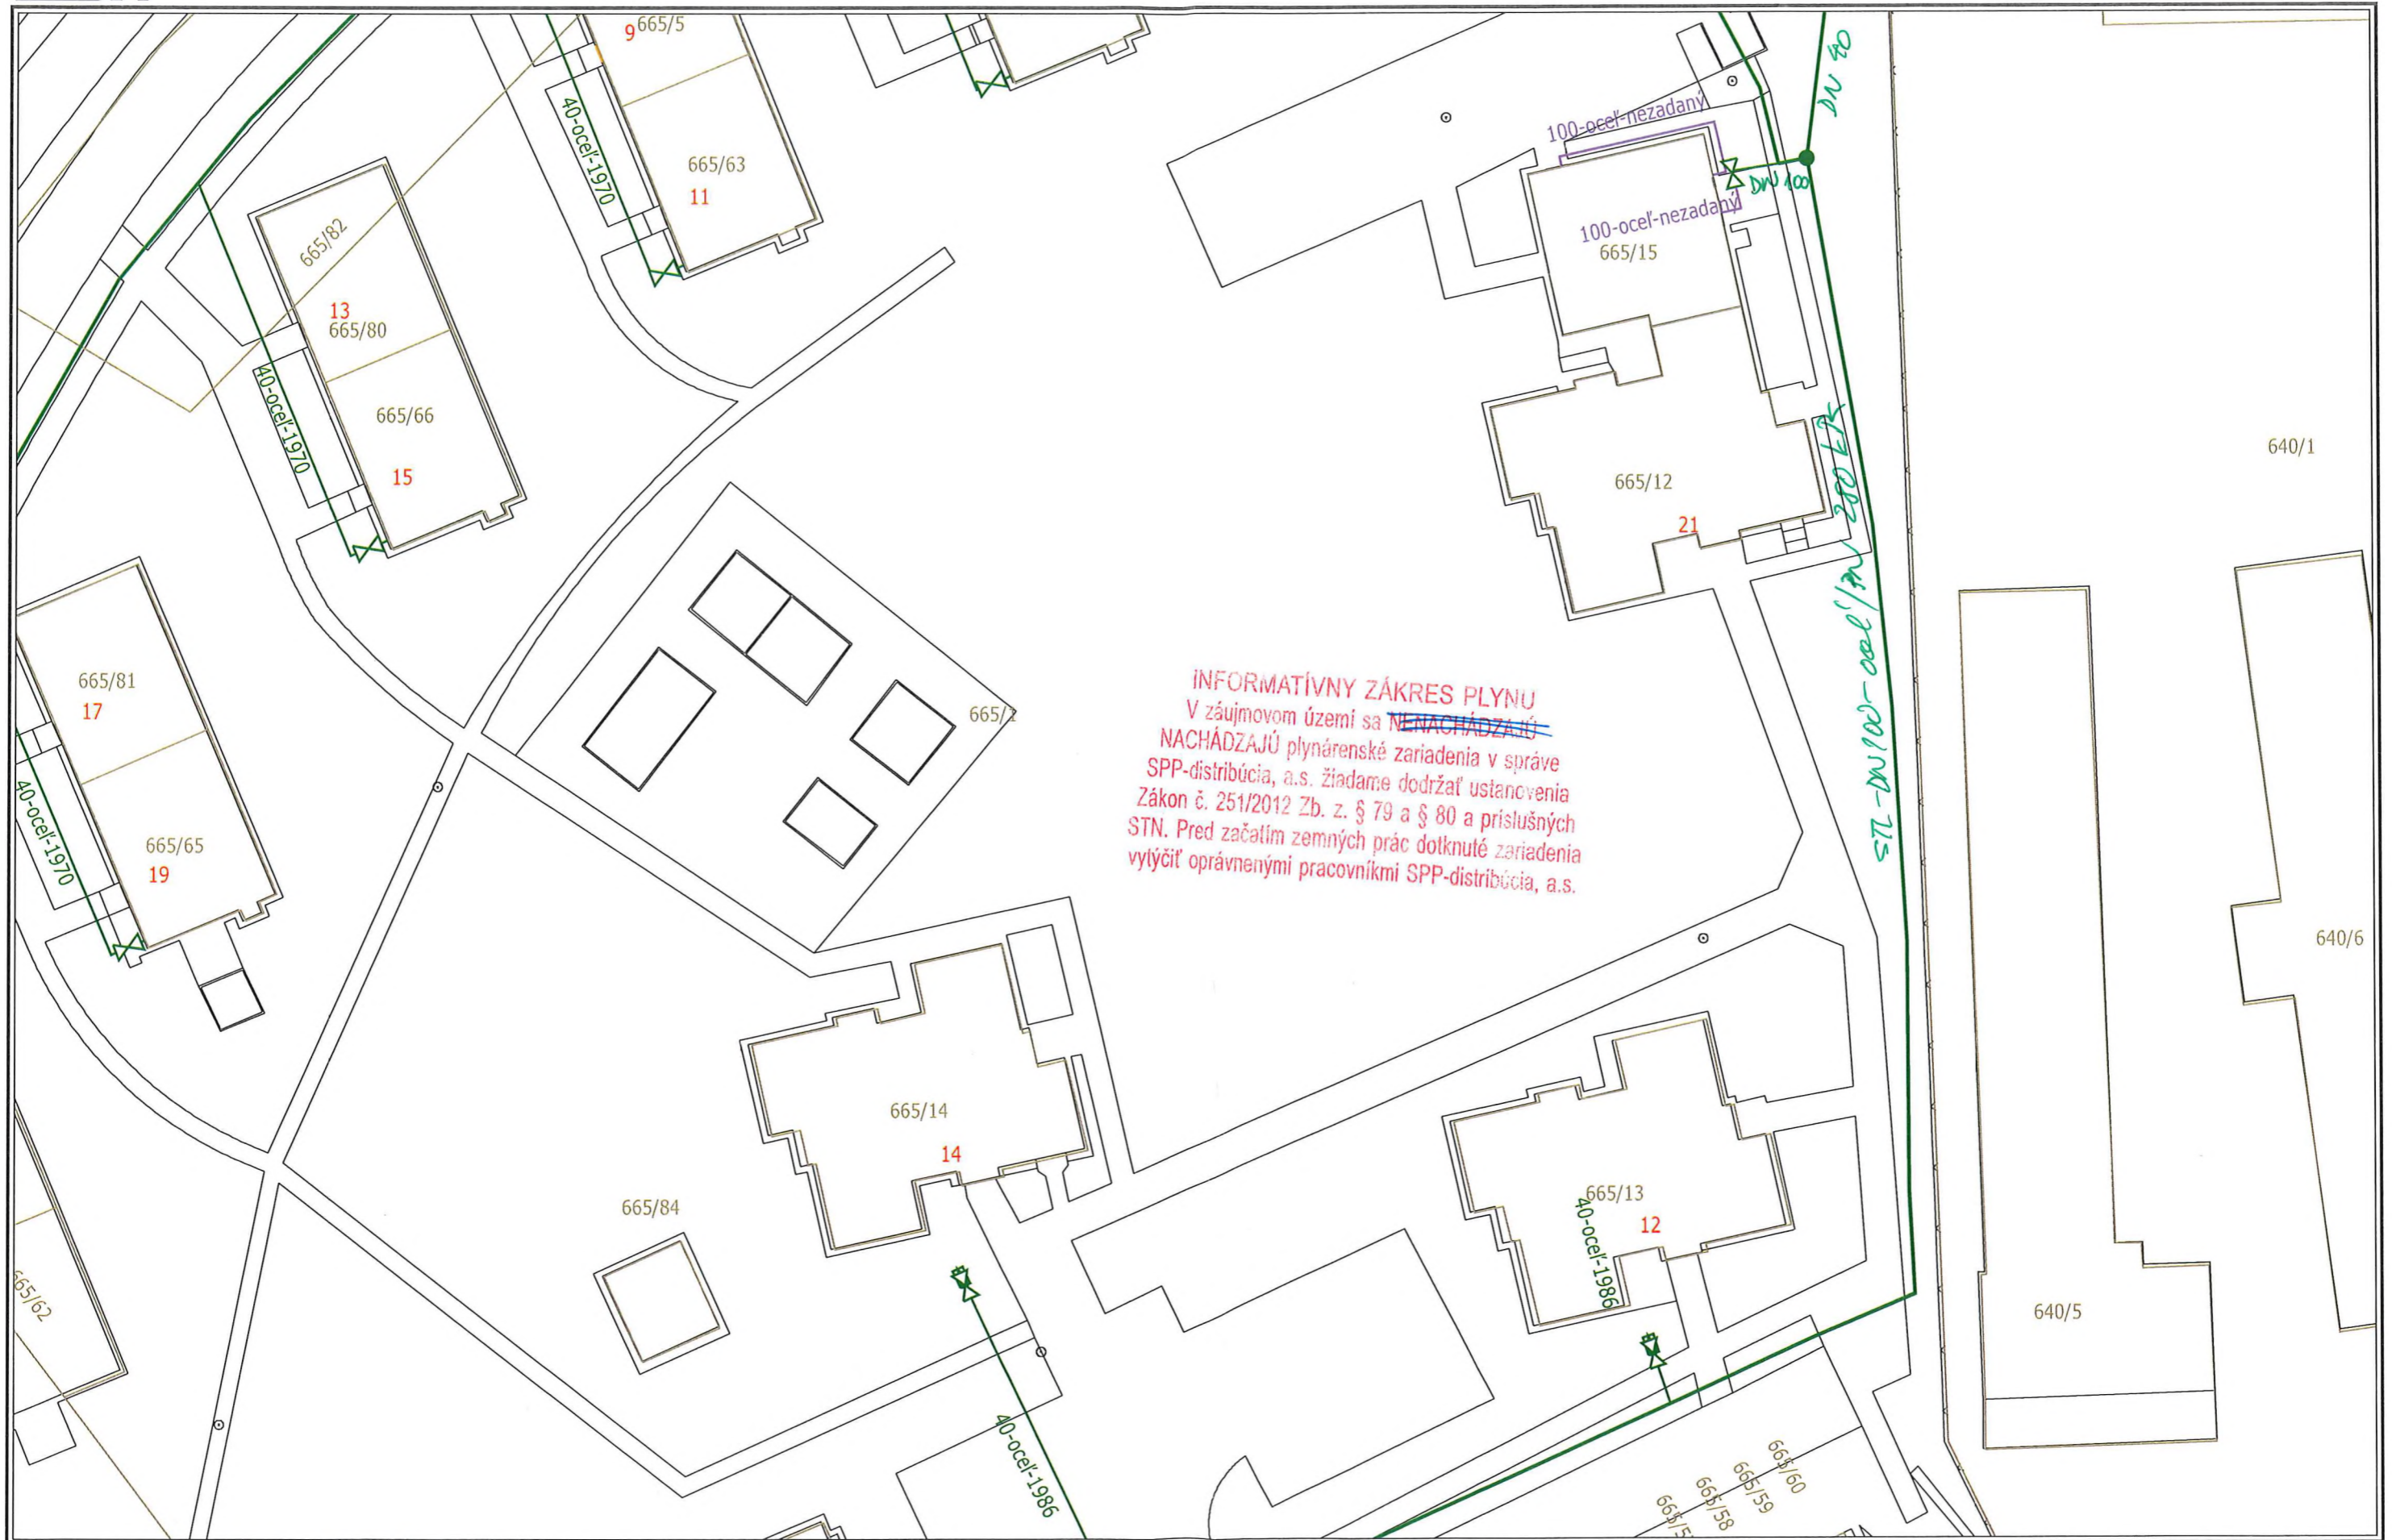

Handwritten: HANAKOVSKÉHO

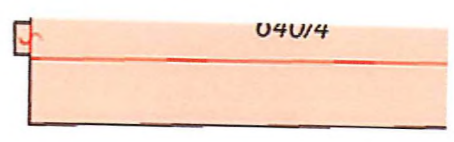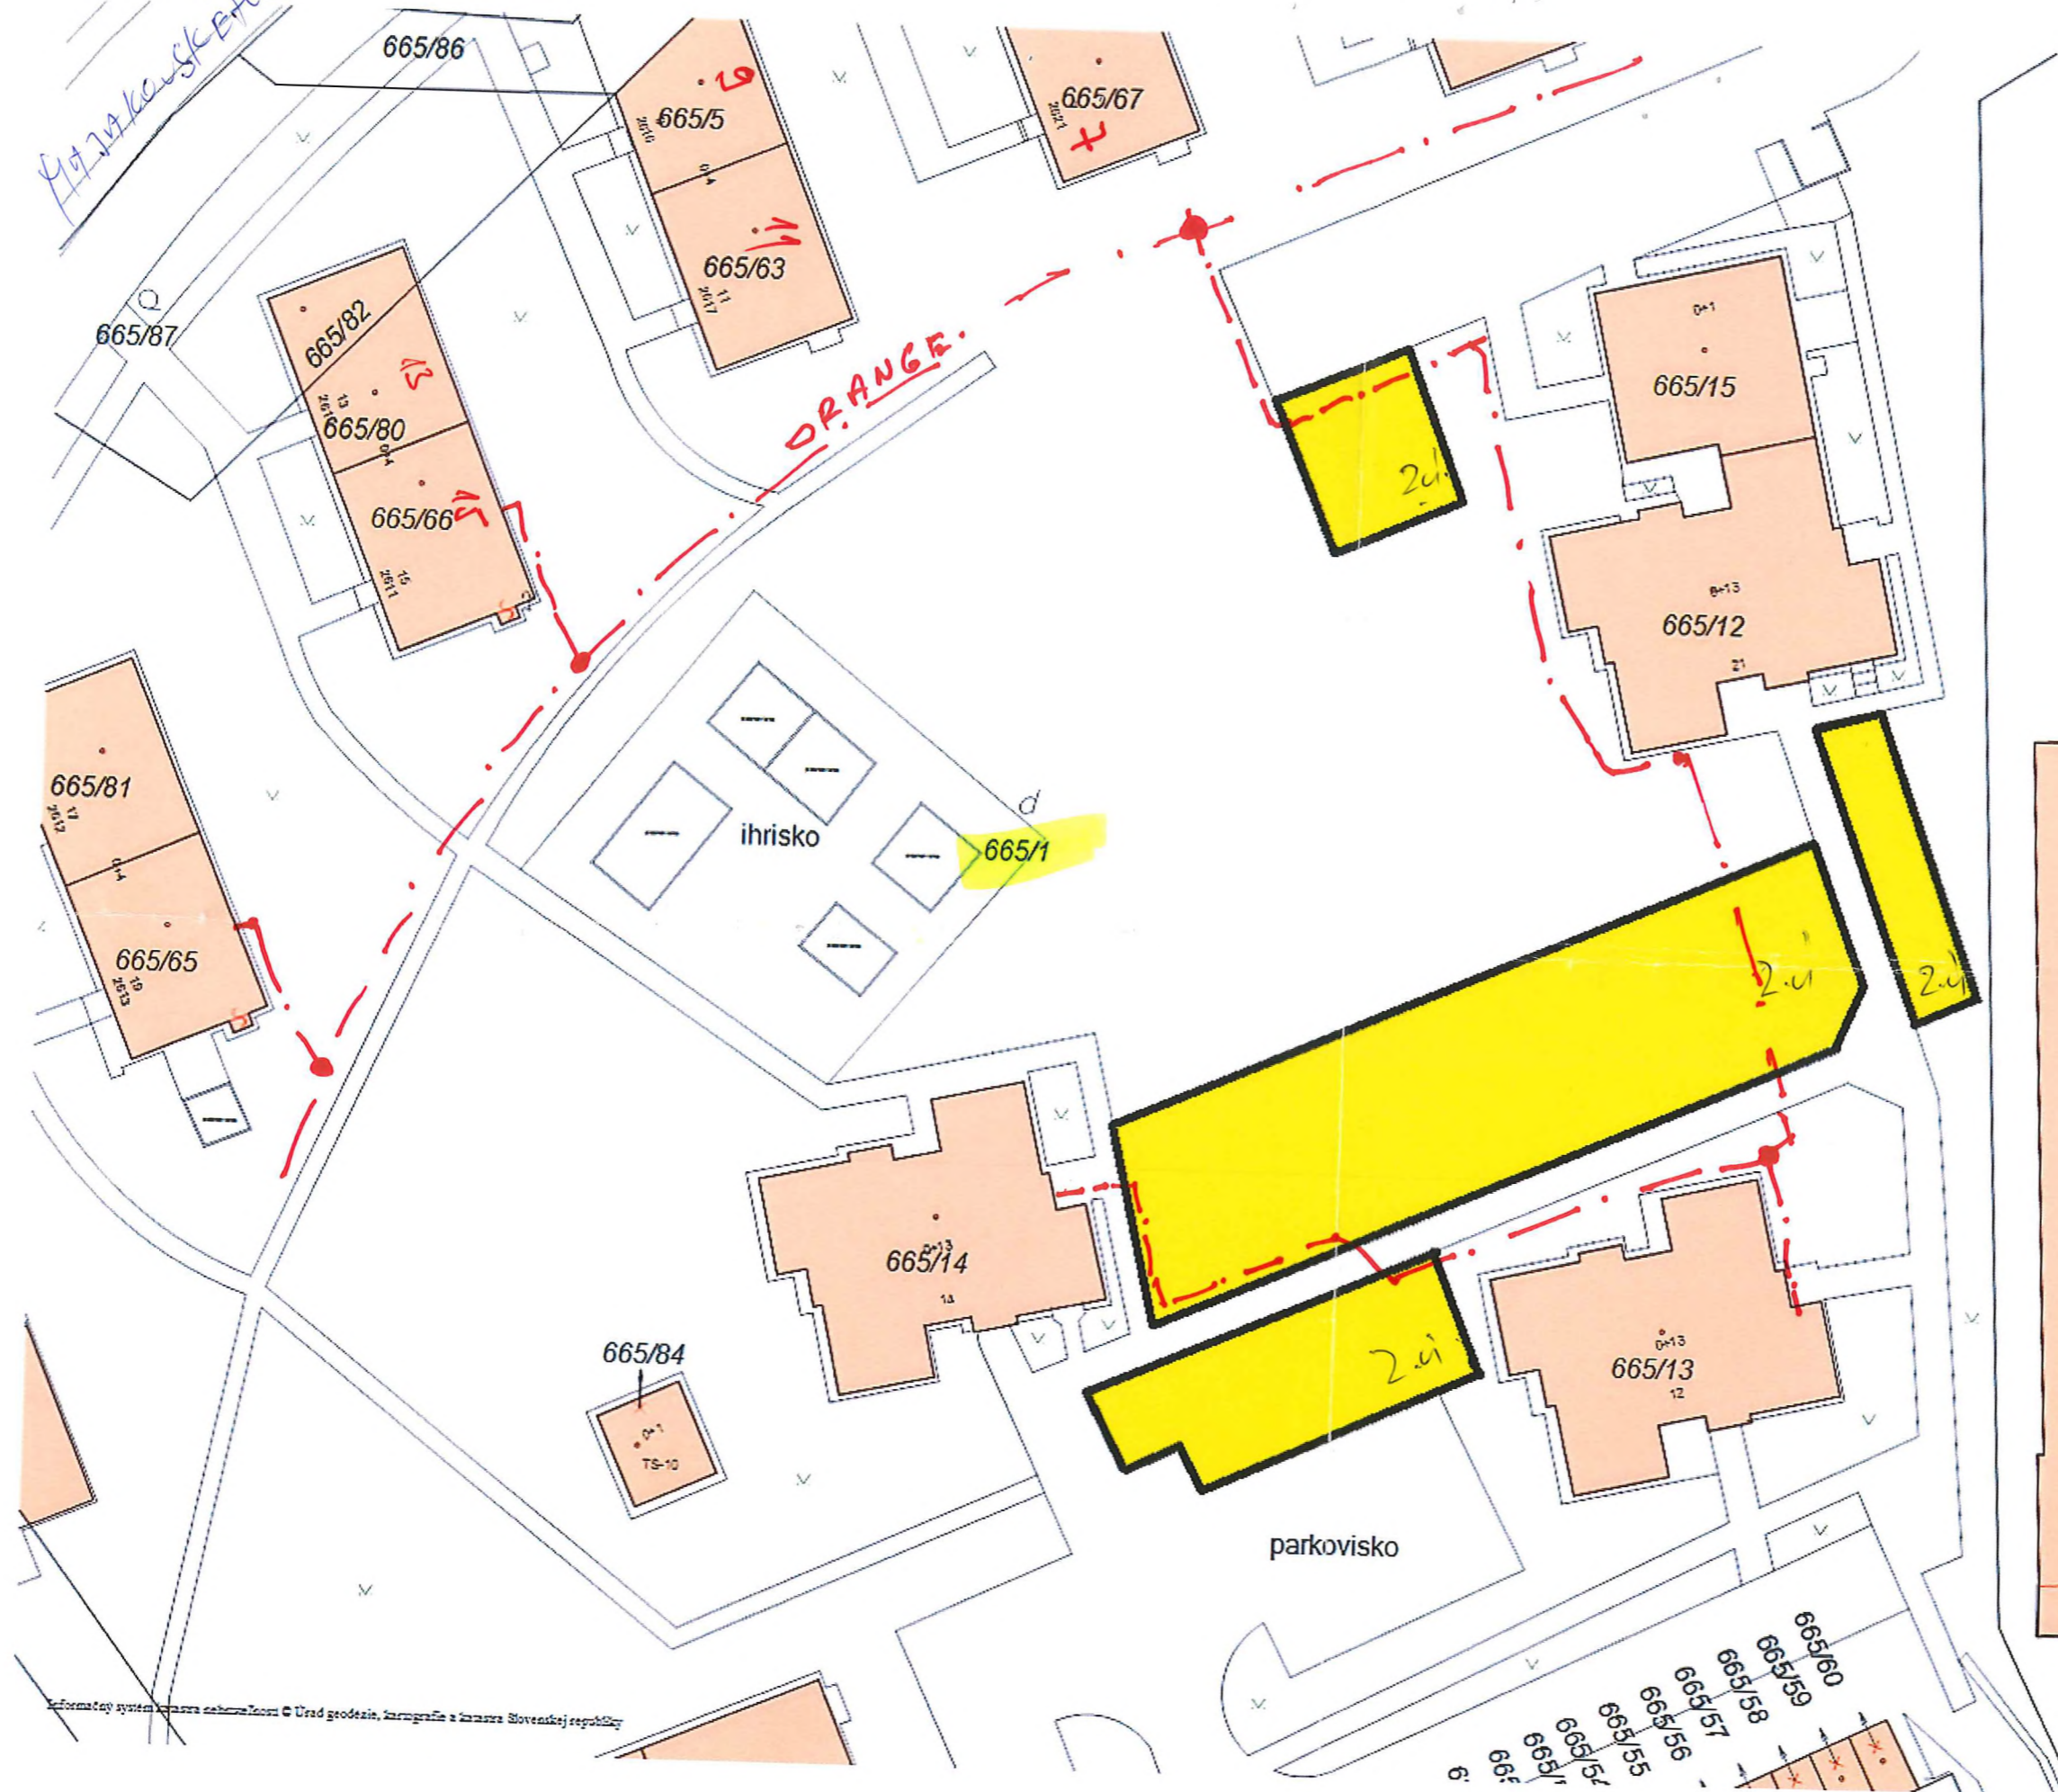


Handwritten: TRA 1451/2016


V záujmovom území sa **NACHÁDZAJÚ** podzemné optické trasy a zariadenia spol. **ORANGE SLOVENSKO, a.s.** Informatívny zákres, platnosť 6 mesiacov. O vytýčenie požiadať správcu TKZ: Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany UC 1, tel.: 033 77 320 32, 0908 945 130

V Piešťanoch dňa: *22.5.2016*

640/1

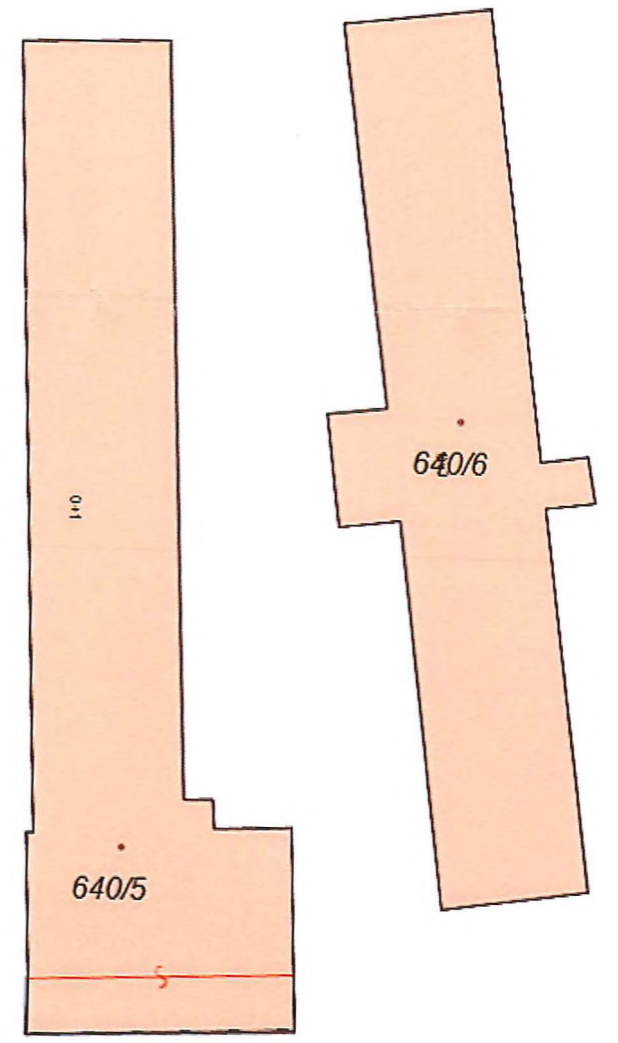

1:1132.6

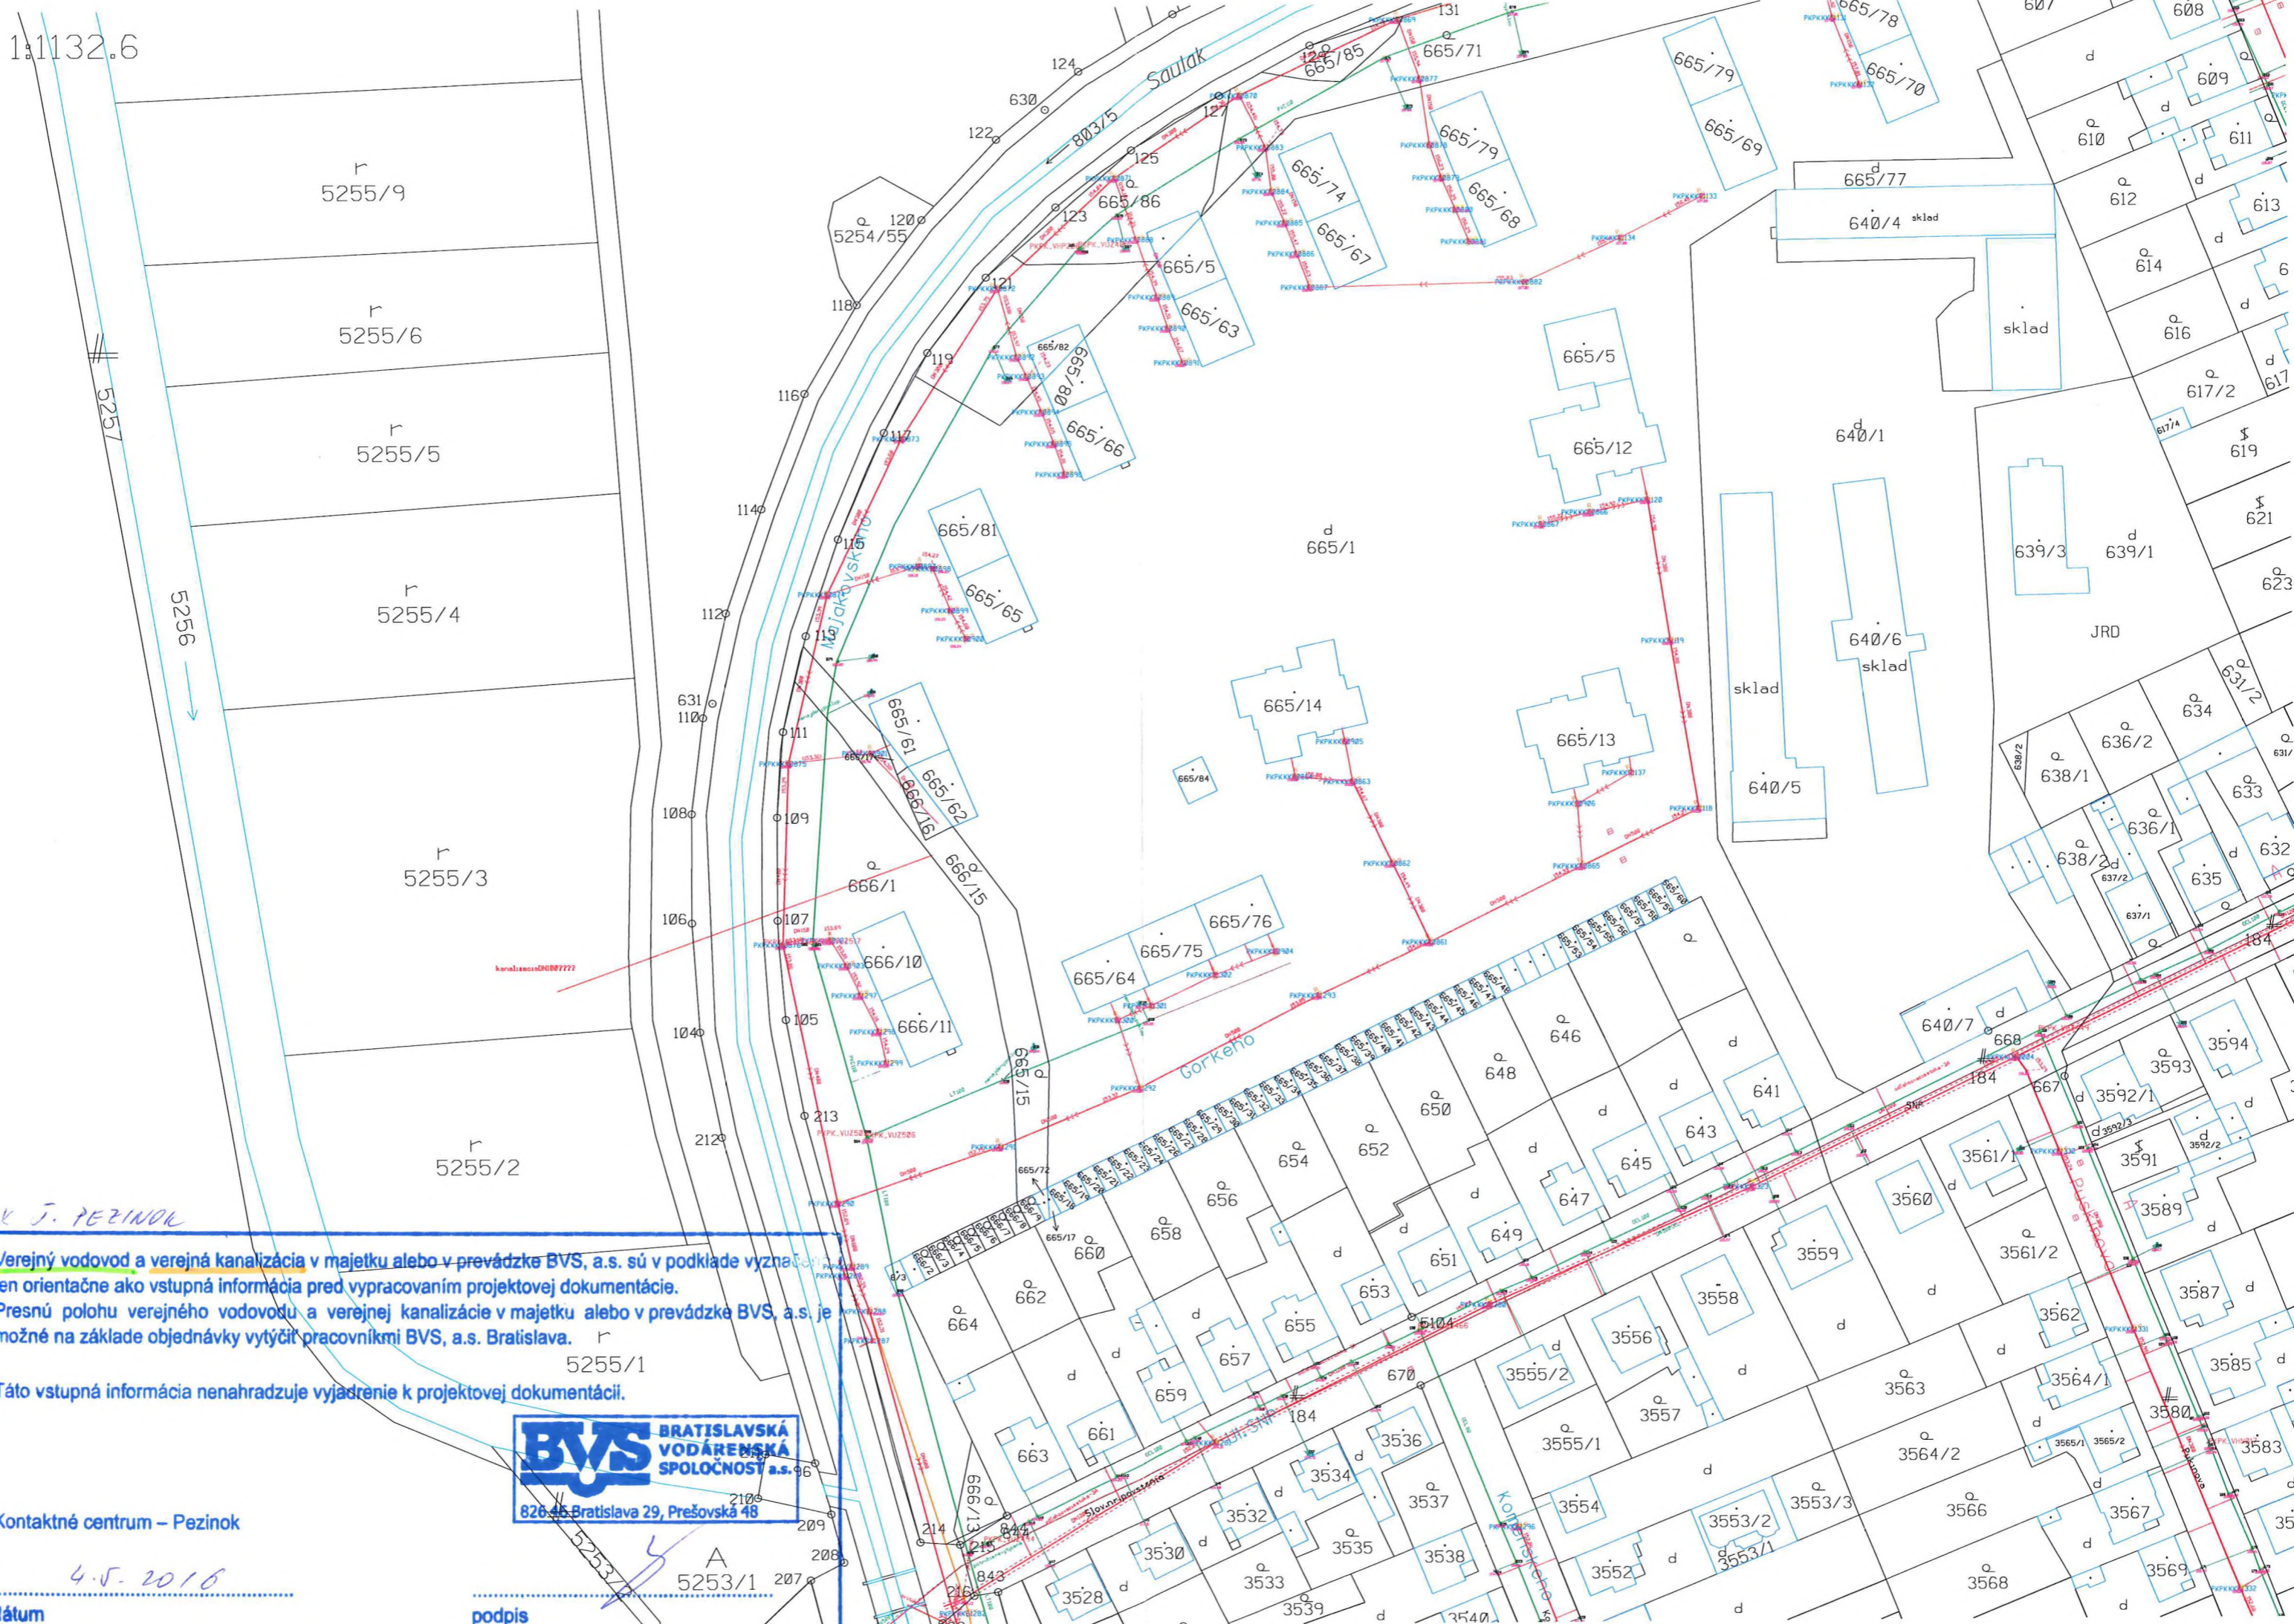

K. J. PEZINOK

Verejný vodovod a verejná kanalizácia v majetku alebo v prevádzke BVS, a.s. sú v podklade vyznačené len orientačne ako vstupná informácia pred vypracovaním projektovej dokumentácie. Presnú polohu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v majetku alebo v prevádzke BVS, a.s. je možné na základe objednávky vytýčiť pracovníkmi BVS, a.s. Bratislava.

Táto vstupná informácia nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácii.



Kontaktné centrum – Pezinok

4.5.2016

dátum

podpis

A 5253/1

